


1 PLANTA BAIXA QUIOSQUE  
ESCALA: 1 : 50

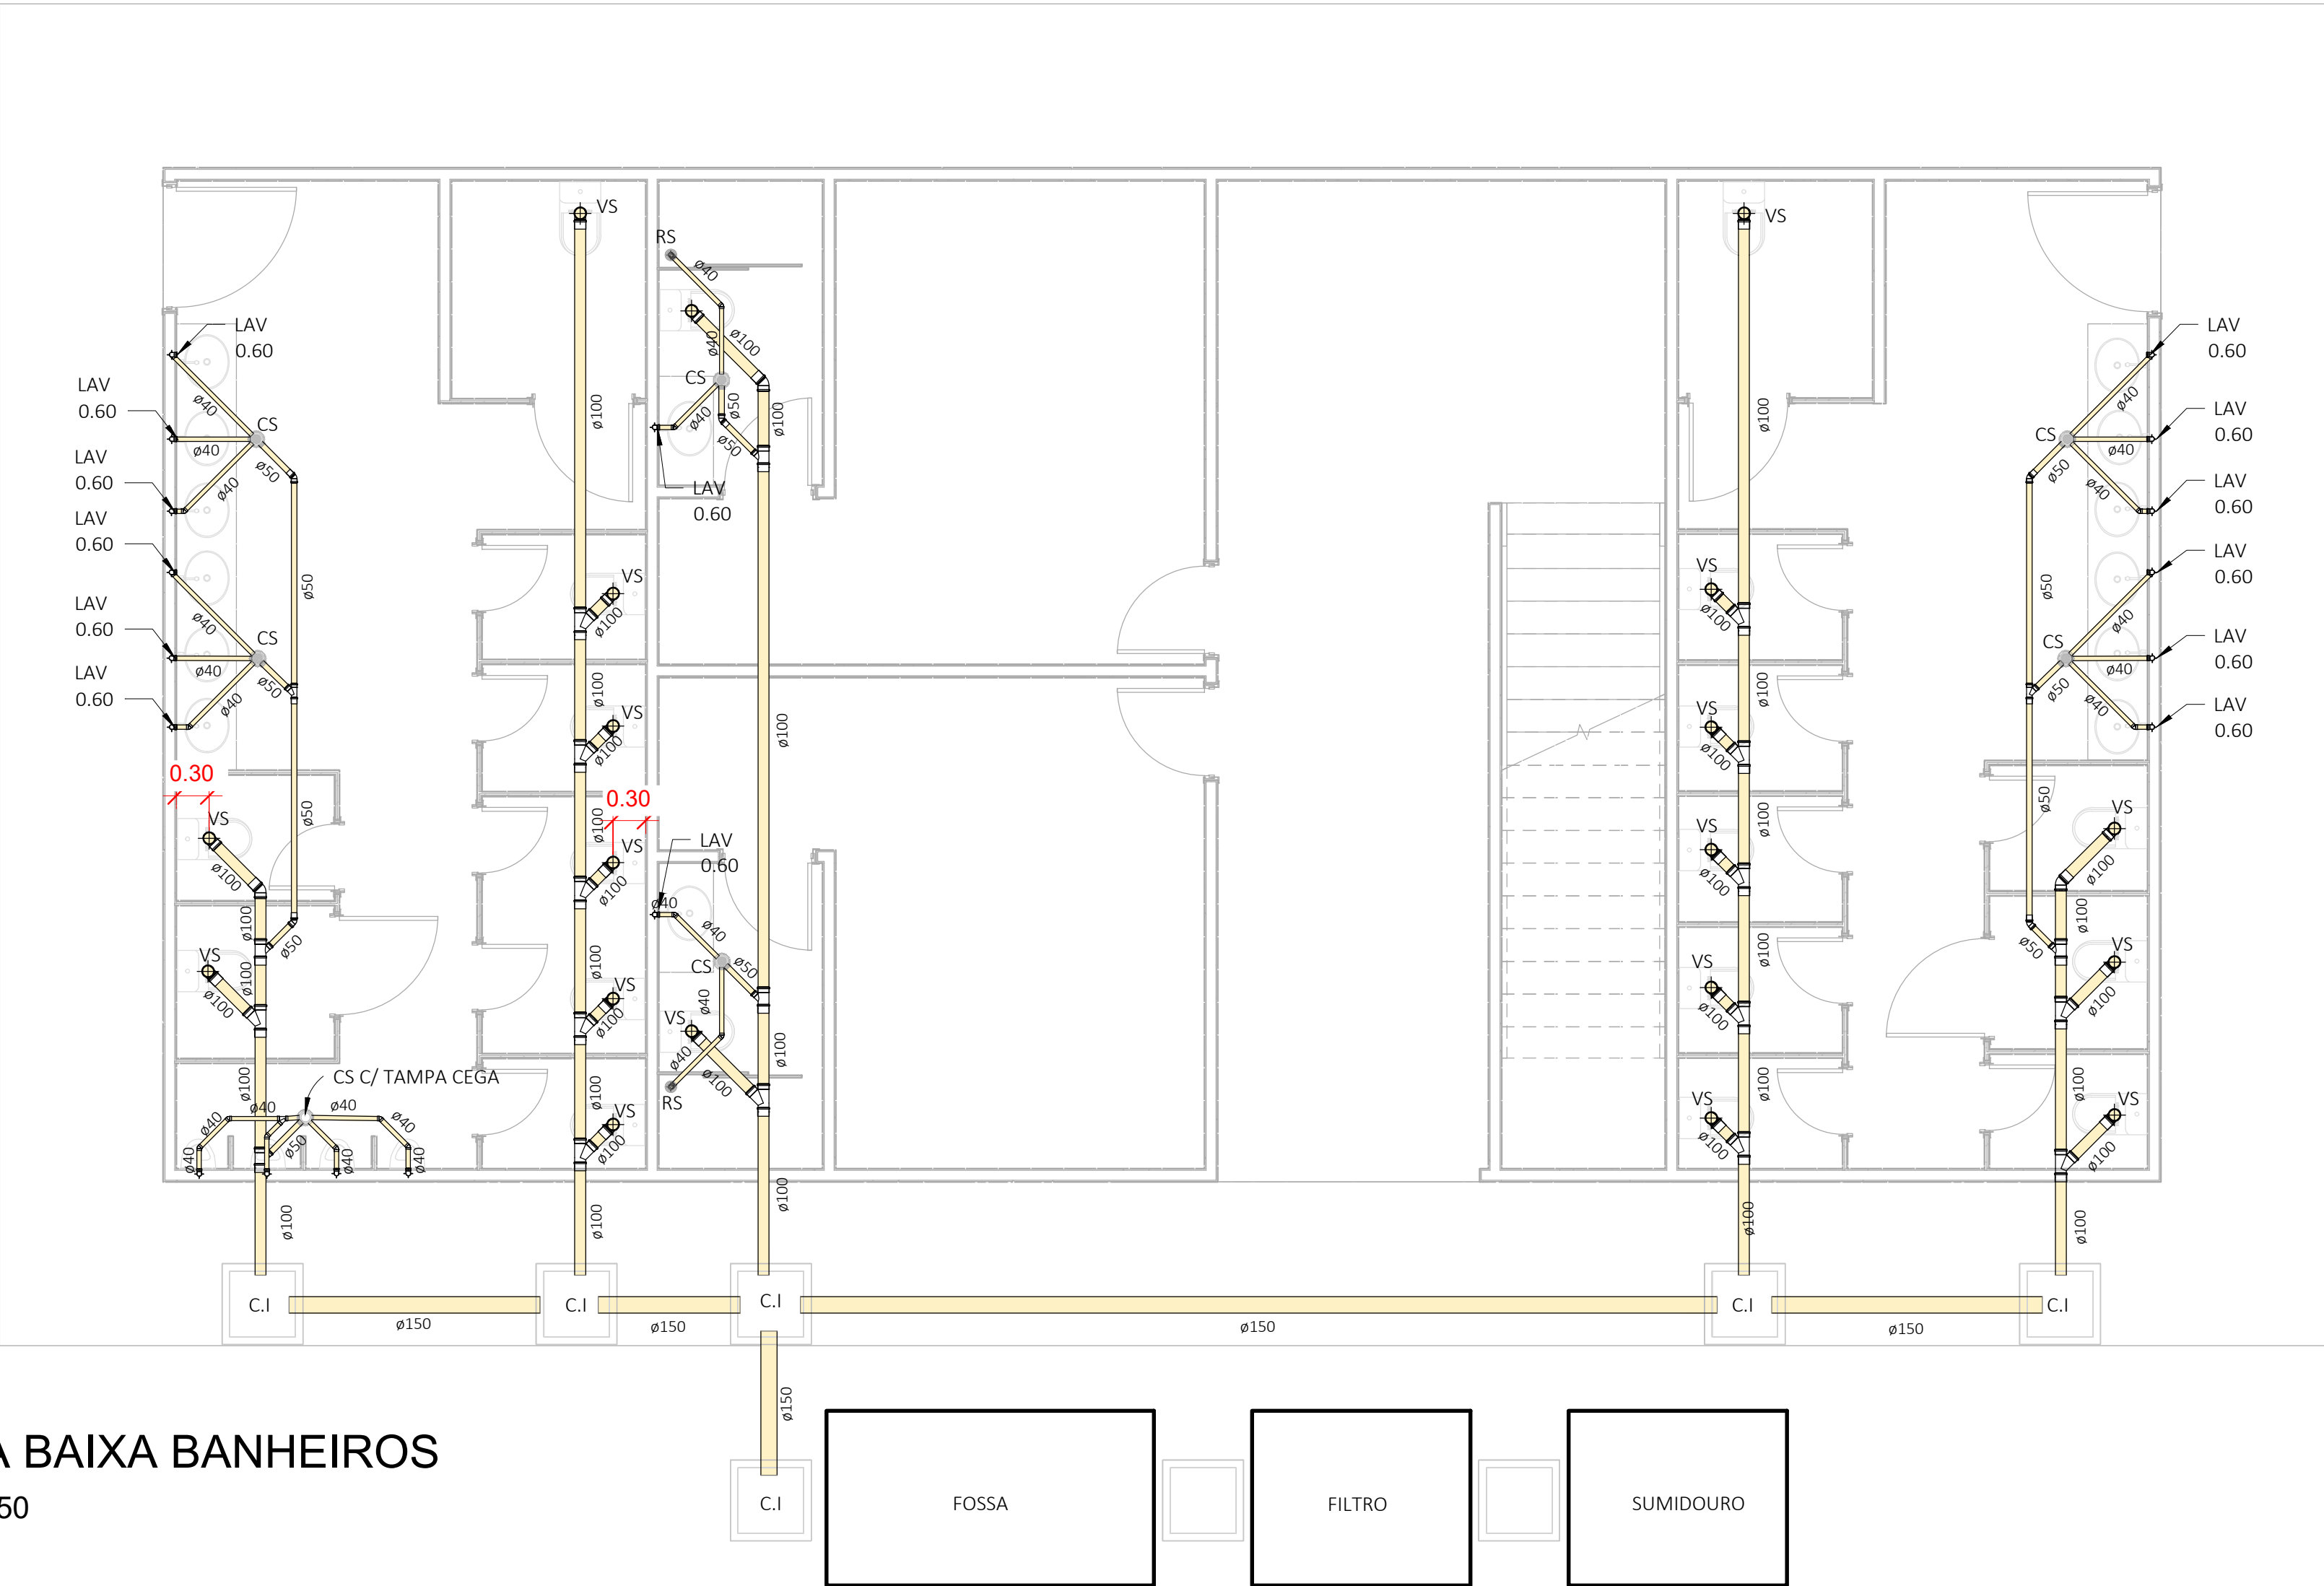


2 PLANTA BAIXA BANHEIROS  
ESCALA: 1 : 50

LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	INDICAÇÃO DE COLUNA
	RALO SIFONADO;
	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50
	SENTIDO DO FLUXO;
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO;
CG	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
C.A	CAIXA DE ÁREA PARA DRENAGEM
TG	TUBO DE QUEDA SANITÁRIO
	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM PARA ESGOTO PRIMÁRIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS;
	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA TIJOLO
	ESGOTO - TUBO PVC PONTA E BOLSA SOLDÁVEL OU ANEL P/ ESGOTO SANITÁRIO. DIÂMETRO INDICADO ( mm);
	VENTILAÇÃO - TUBO PVC REFORÇADO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL OU ANEL P/ ESGOTO SANITÁRIO. DIÂMETRO INDICADO ( mm);

- 1.0 - AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO OBEDECER, RESPECTIVAMENTE, AS NORMAS DA ABNT: NBR 8160/99 E NB 10844/89, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO DOS USUÁRIOS;
- 2.0 - TUBOS DE DESCARGA DAS PIAS DE COZINHAS COM BUCHA DE REDUÇÃO LONGA NA VERTICAL;
- 3.0 - DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES:
- \* DRENAGEM = 1%
  - \* ESGOTO ø40 = 2%
  - \* ESGOTO ø50 = 2%
  - \* ESGOTO ø75 = 2%
  - \* ESGOTO ø100 = 1%
- 4.0 - TODAS AS PIAS DEVERÃO POSSUIR SIFÃO E COPO;
- 5.0 - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SE PROLONGAM 0.30 m ACIMA DO NÍVEL DE COBERTURA DA EDIFICAÇÃO;
- 6.0 - VERIFICAR DECLIVIDADE DO PISO NO SENTIDO DO ESCOAMENTO, NAS "ÁREAS MOLHADAS";
- 7.0 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
R00	EMIÇÃO INICIAL	XAVIER	14/08/2021





SANITÁRIO RESIDENCIAL	
TIPO PROJETO:	EXECUTIVO
ENDEREÇO:	Povoado 3 Barras, SN Zona Rural Municipio de Graccho Cardoso
ESCALA:	DATA:
1/50	05/11/2021
PRANCHA:	NÚMERO DA FOLHA:
PLANTAS BAIXAS	01/03
PROPRIETÁRIO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO</div>	<div>TAGIANE SANTOS NASCIMENTO CRLV 18374-0</div>

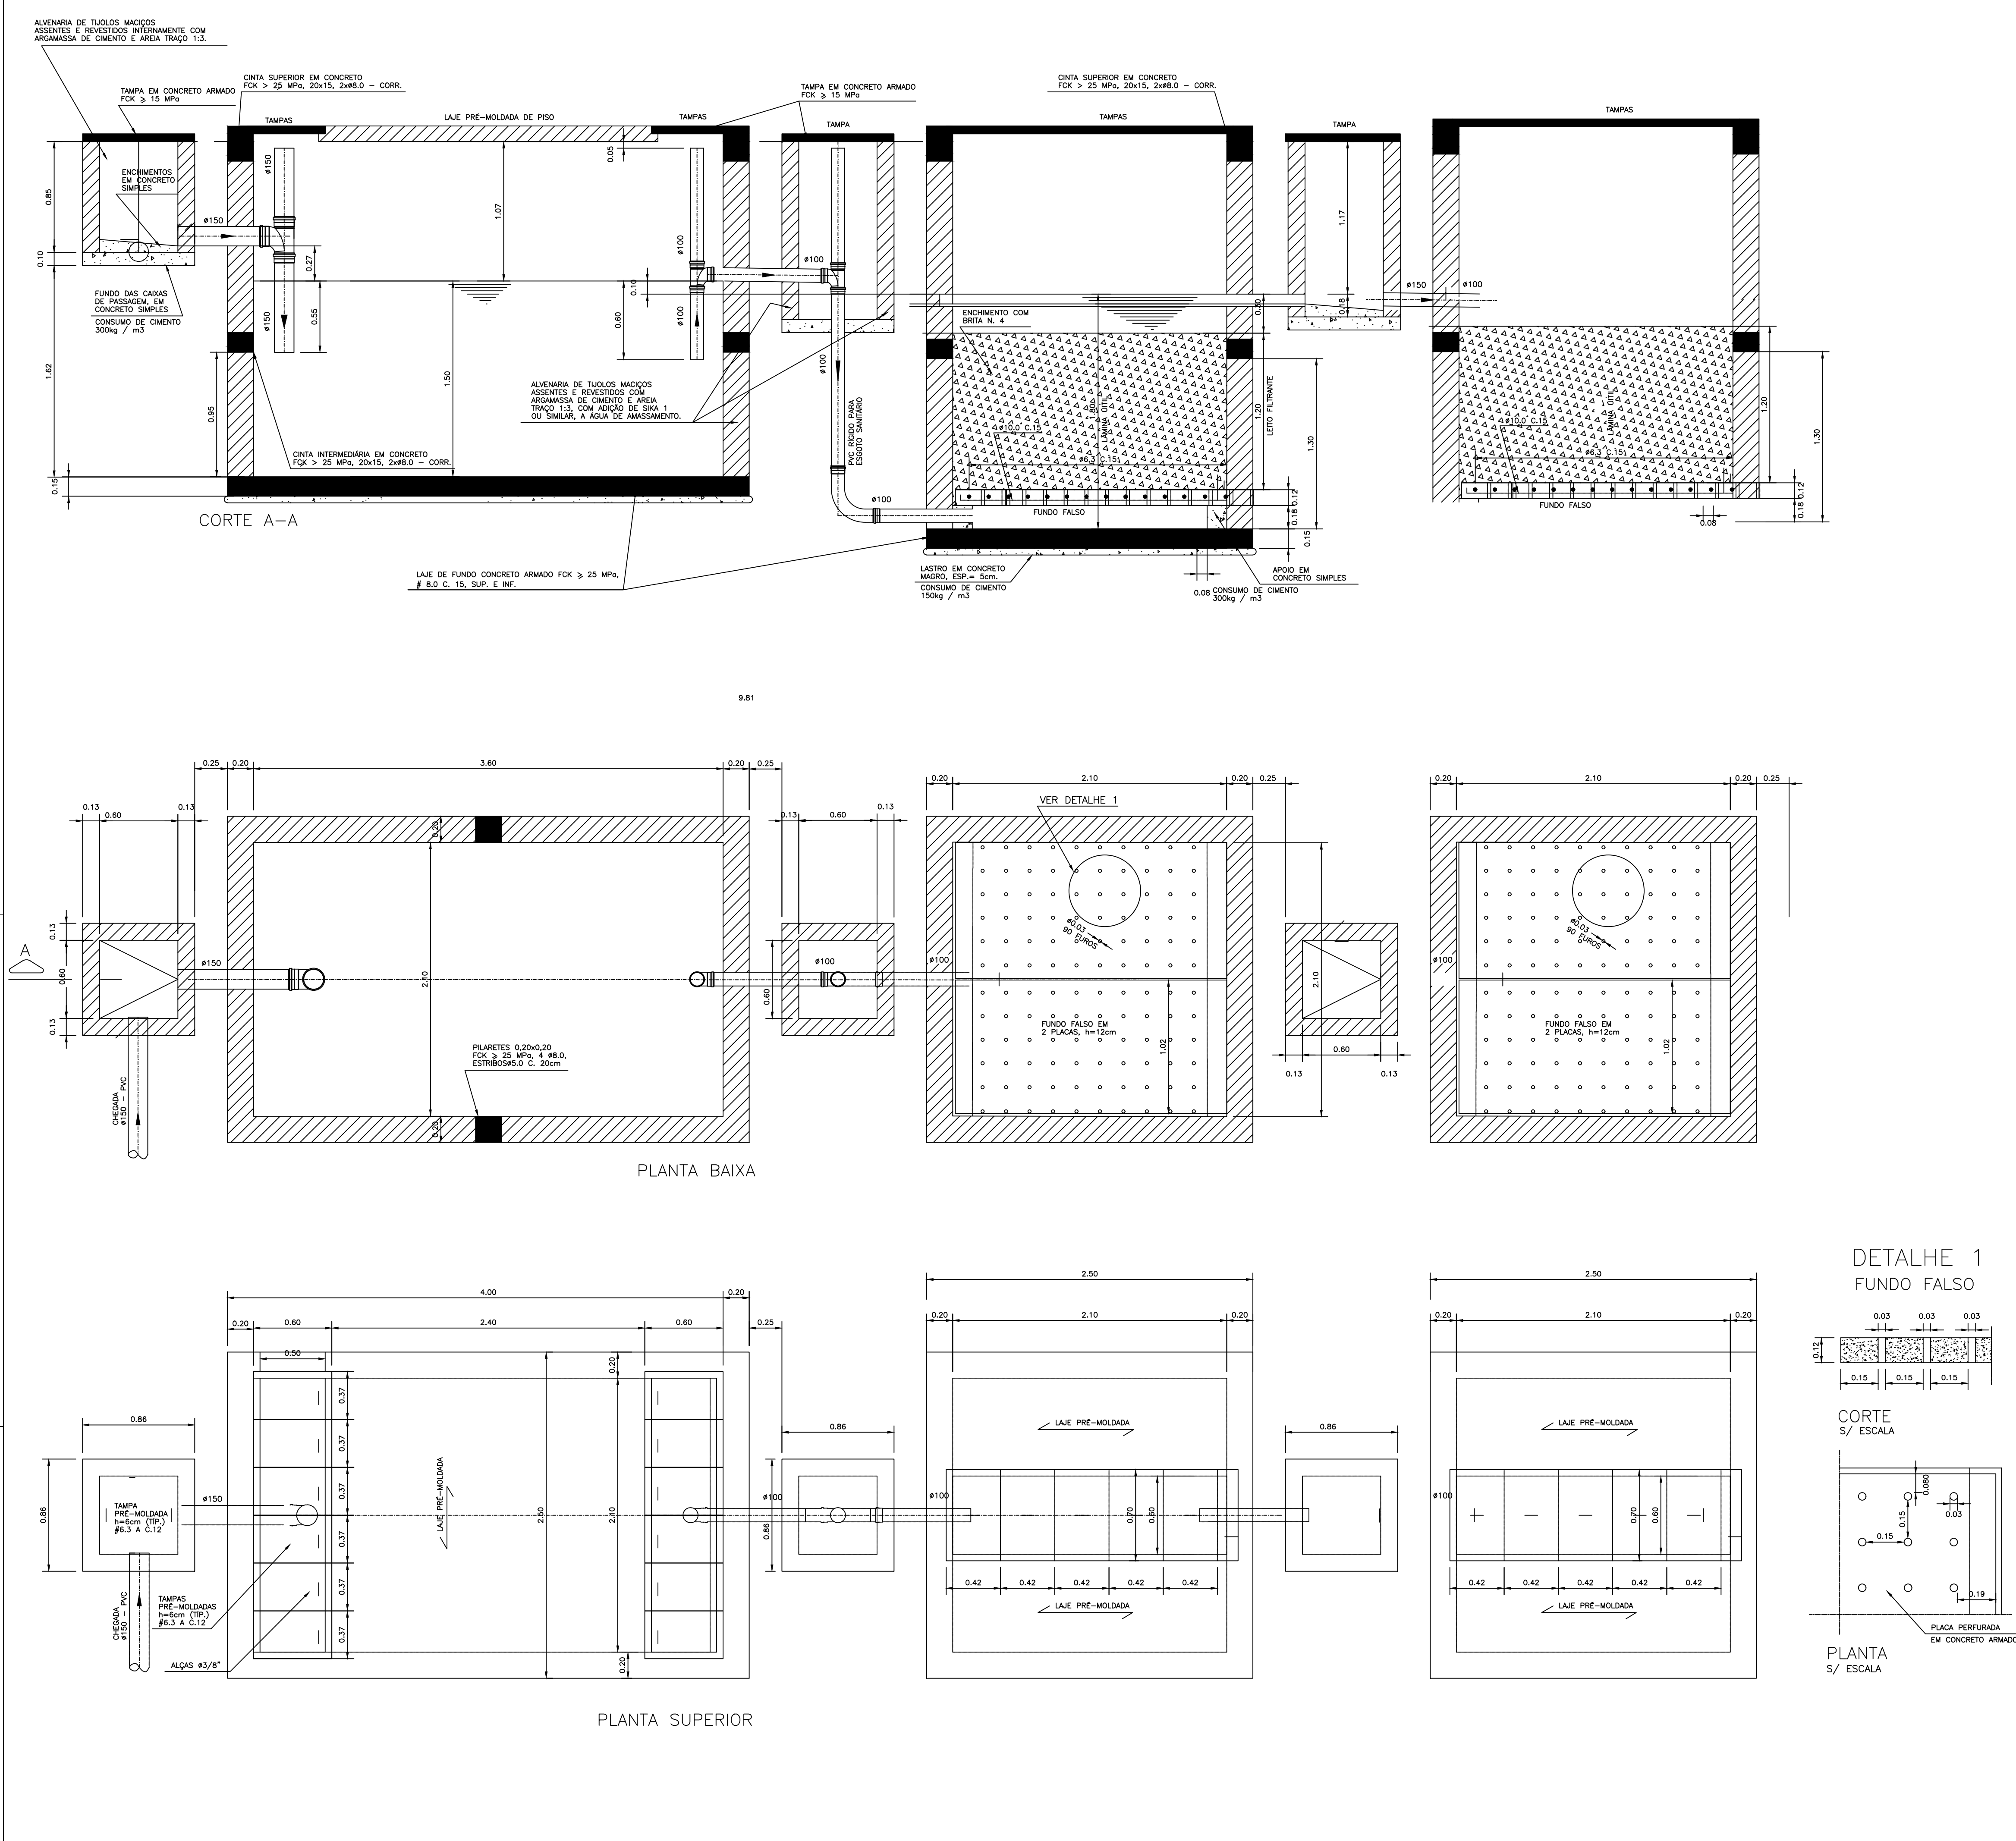

Notas Gerais

LEGENDA

ESGOTO



INDICAÇÃO DE COLUNA;

INDICAÇÃO DE BITOLA;



SENTIDO DO FLUXO;

TQ

TUBO DE QUEDA;

CV


COLUNA DE VENTILAÇÃO;



REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
R00	EMIÇÃO INICIAL	XAVIER	14/08/2021

SANITÁRIO RESIDENCIAL

TIPO PROJETO:	EXECUTIVO	NÚMERO DA FOLHA:	02/03
ENDEREÇO:	Povoado 3 Barras, SN Zona Rural Município de Graccho Cardoso	ESCALA:	1/50
PRANCHA:	DETALHE FOSSA FILTRO E SUMIDOUROS BANHEIROS	DATA:	05/11/2021
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	TACIANE SANTOS NASCIMENTO CAU-A183741-5

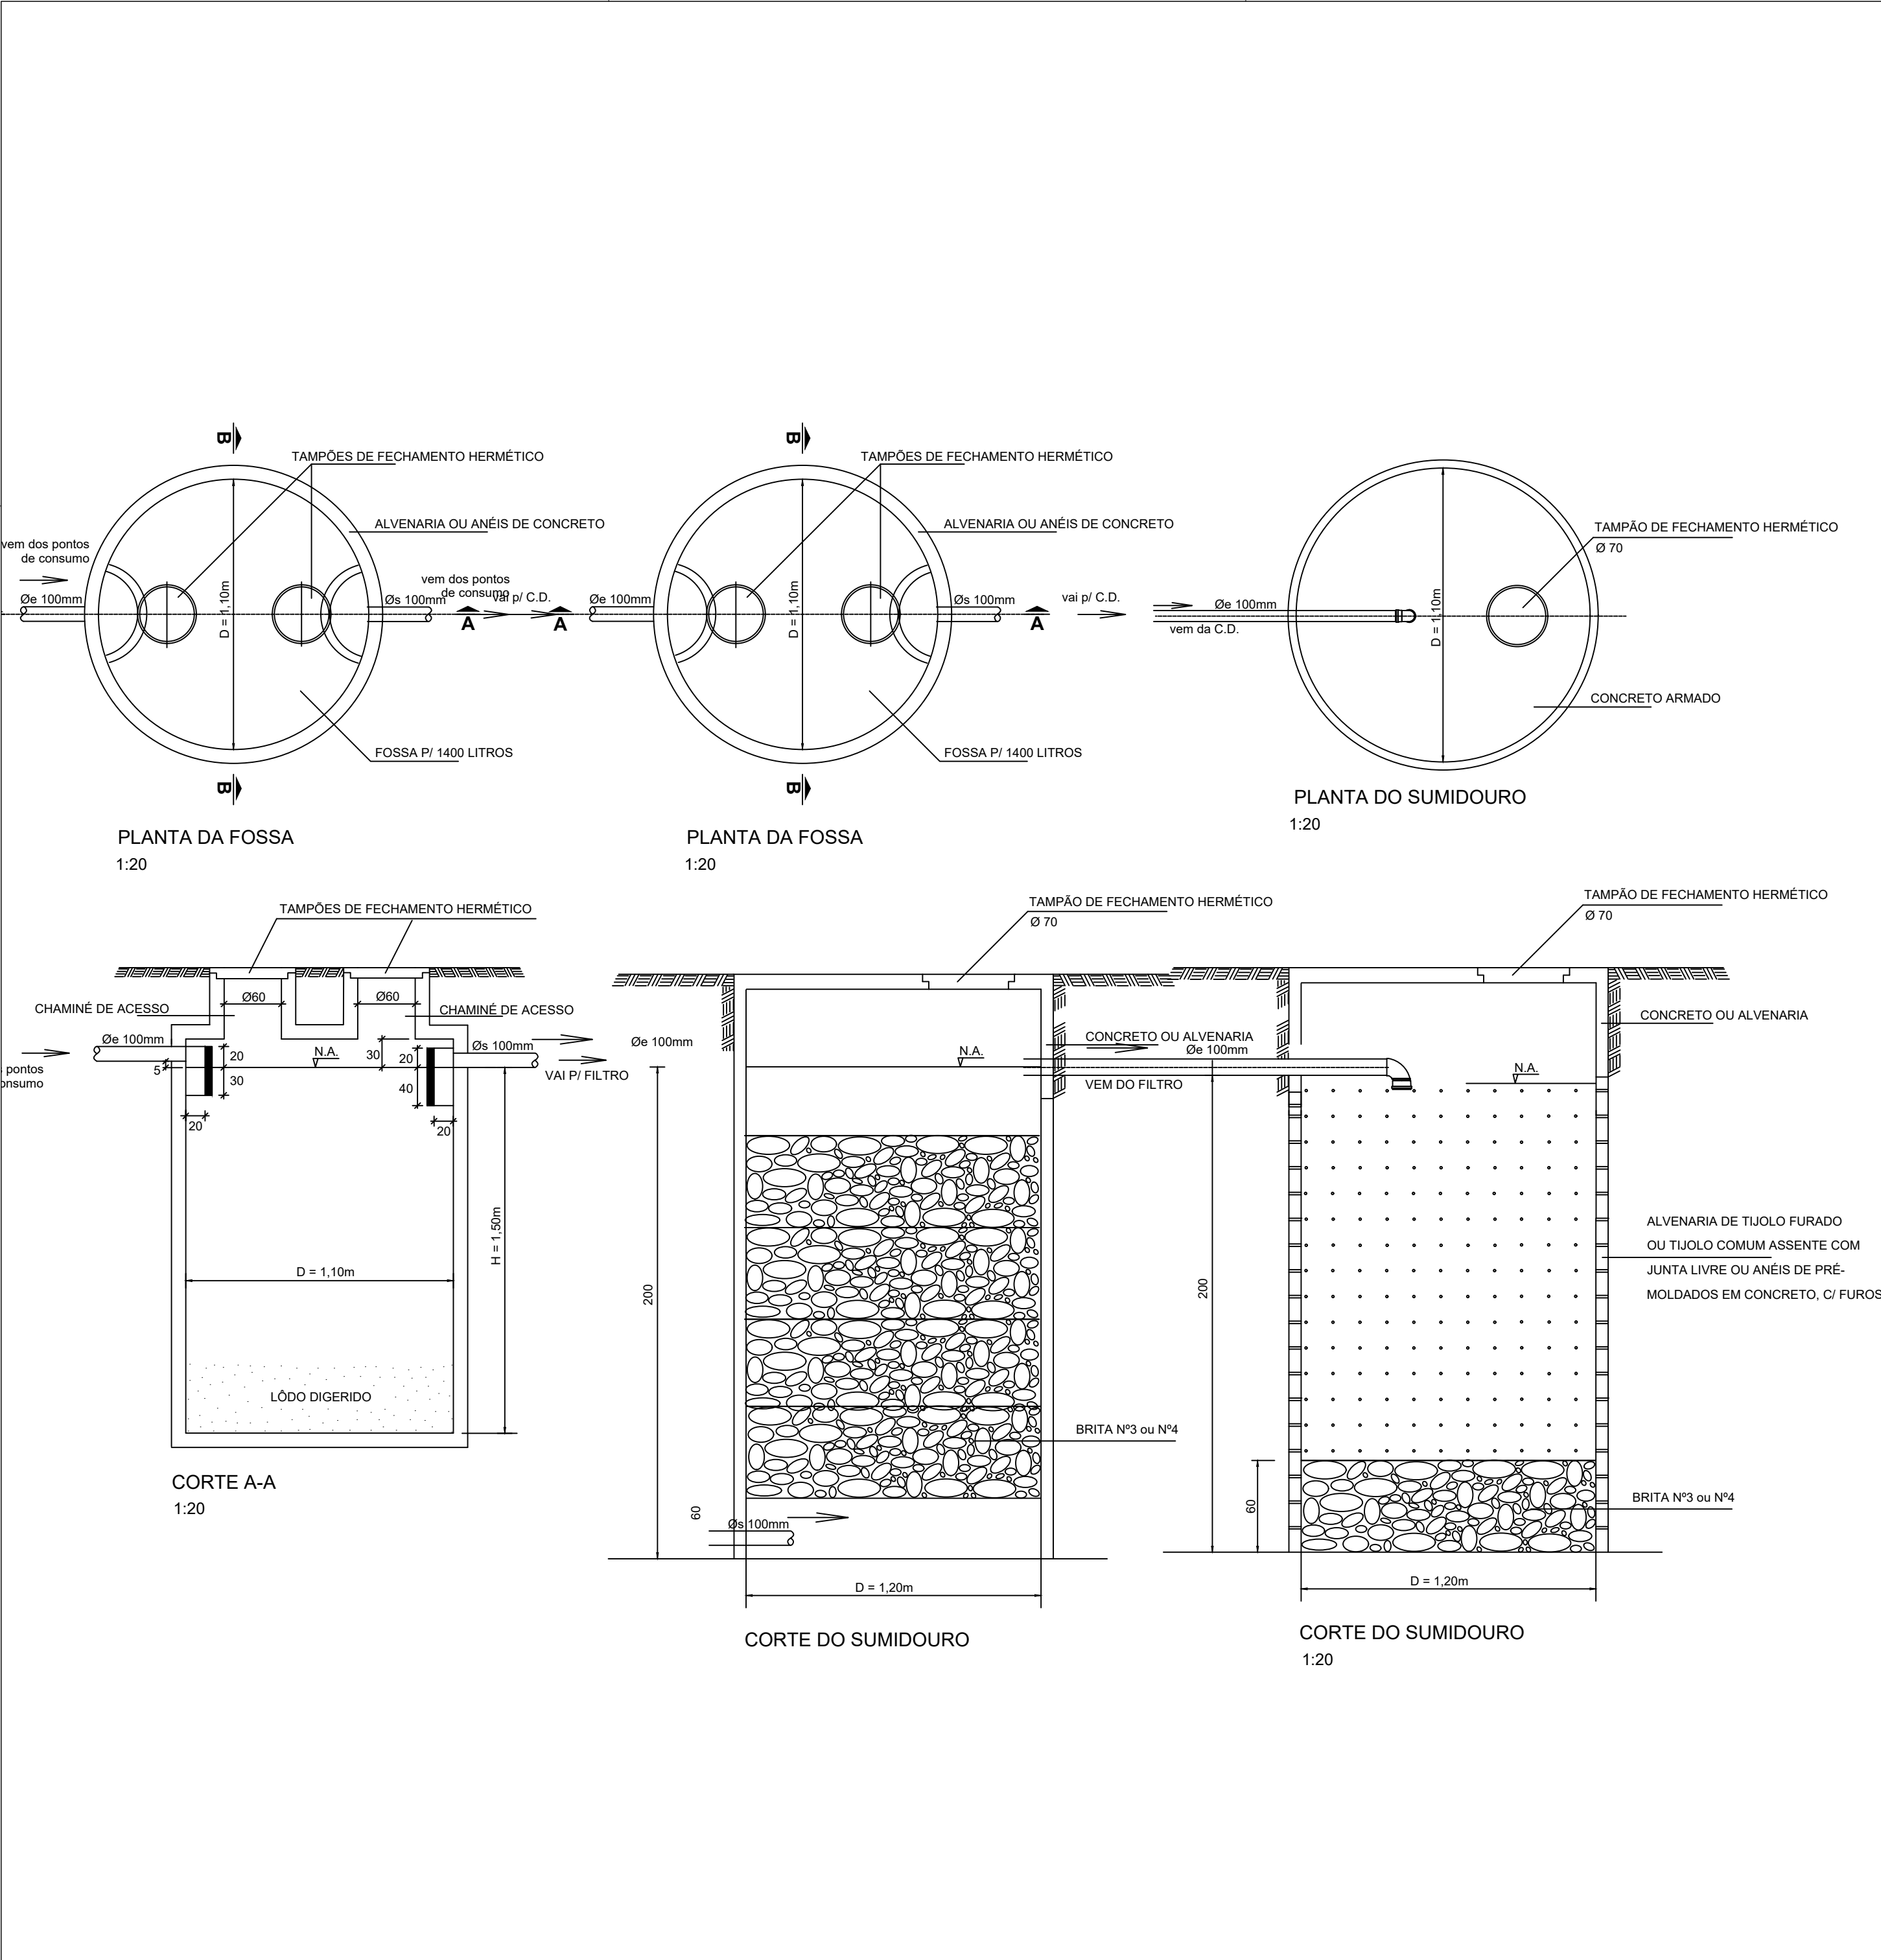

SIMBOLOGIA

C.I. = CAIXA DE INSPEÇÃO

F.S. = FOSSA SÉPTICA

C.D. = CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

S = SUMIDOURO

a = ÂNGULO DE ABERTURA

D = DISTANCIA ENTRE SUMIDOUROS

= SENTIDO DO ESCOAMENTO

D = maior que 3D, e mínimo 6,00m

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL	XAVIER	14/08/2021
SANITÁRIO RESIDENCIAL			
TIPO PROJETO:		EXECUTIVO	
ENDEREÇO:		Povoado 3 Barras, SN Zona Rural Municipio de Graccho Cardoso	
ESCALA:		DATA:	
1/50		05/11/2021	
PRANCHA:		NÚMERO DA FOLHA:	
DETALHE FOSSA FILTRO E SUMIDOURO QUISOQUES		03/03	
PROPRIETÁRIO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		TACIANE SANTOS NASCIMENTO CAU-A163741-0	