
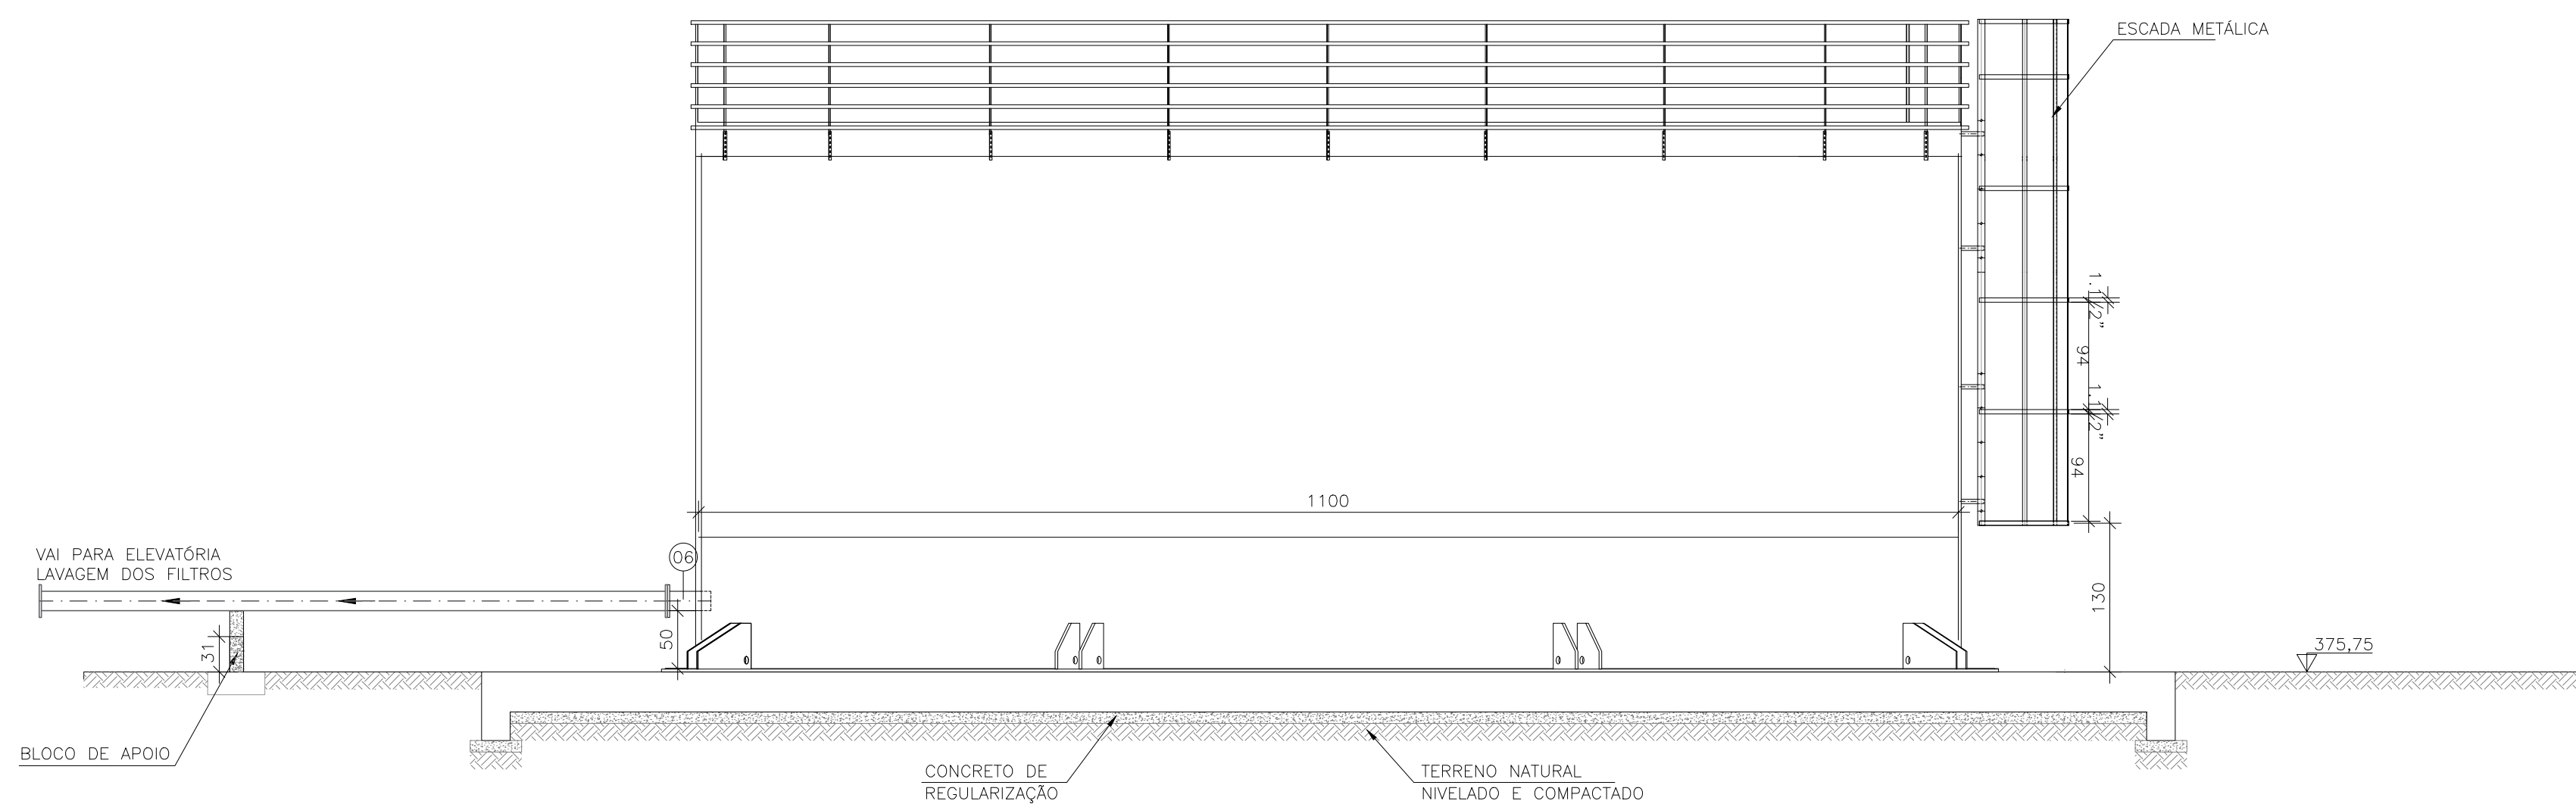
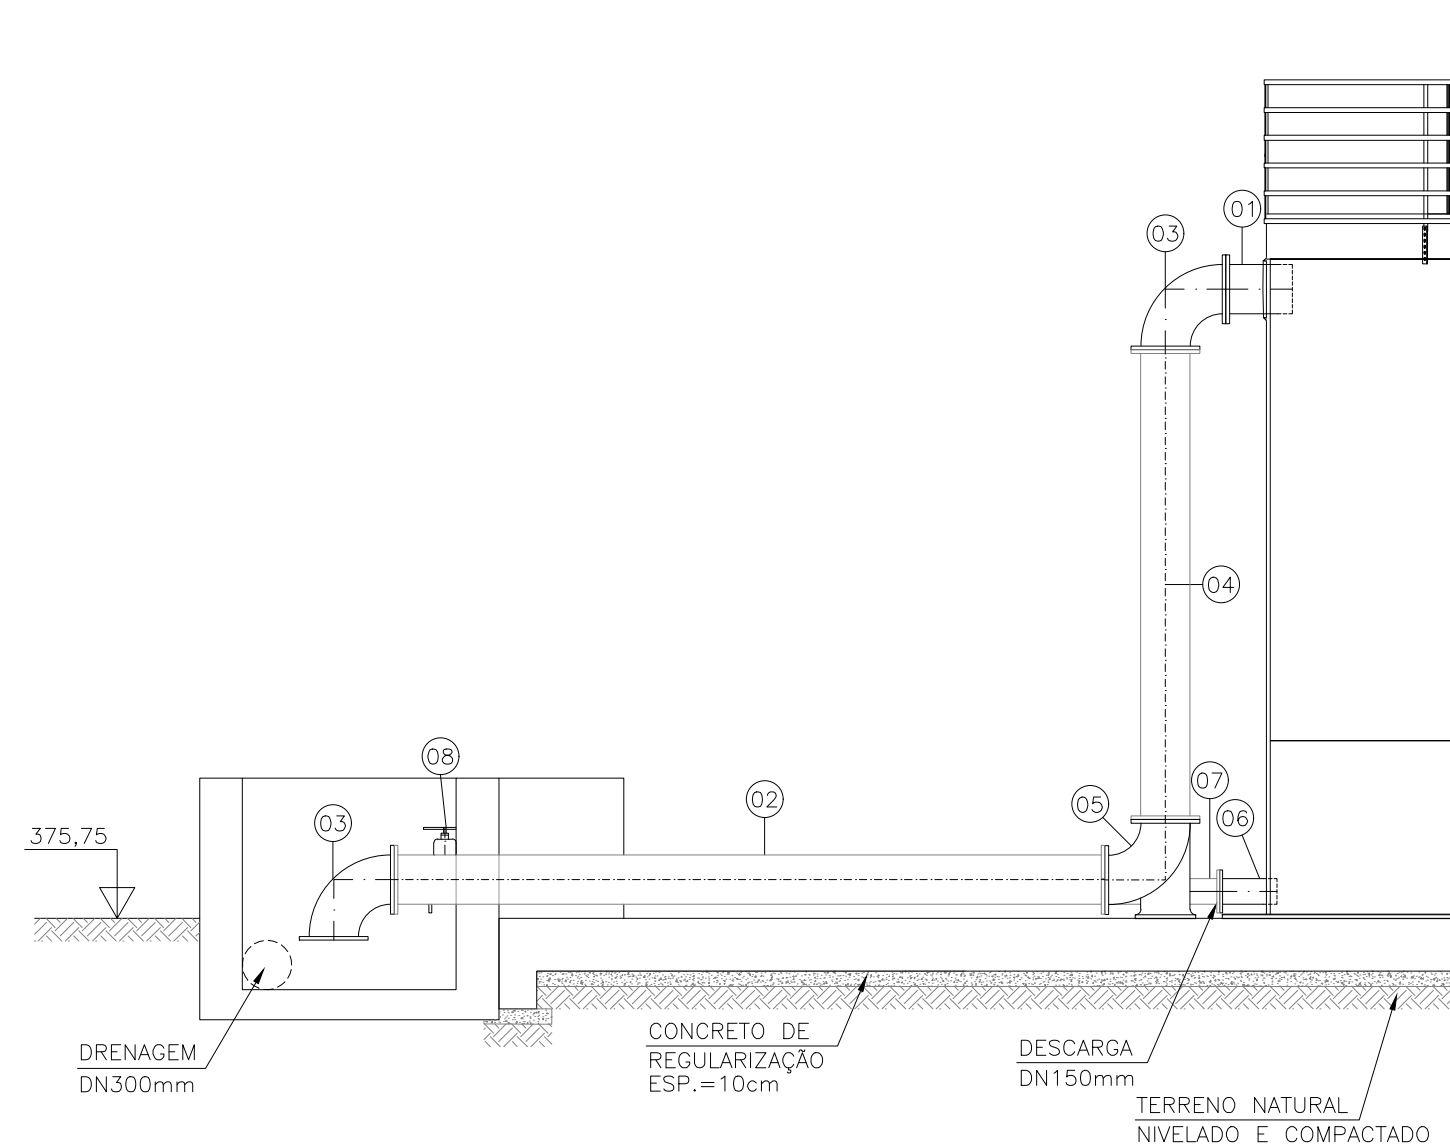


RESERVATÓRIO  
ÁGUA TRATADA

CORTE B-B  
ESCALA: 1/50

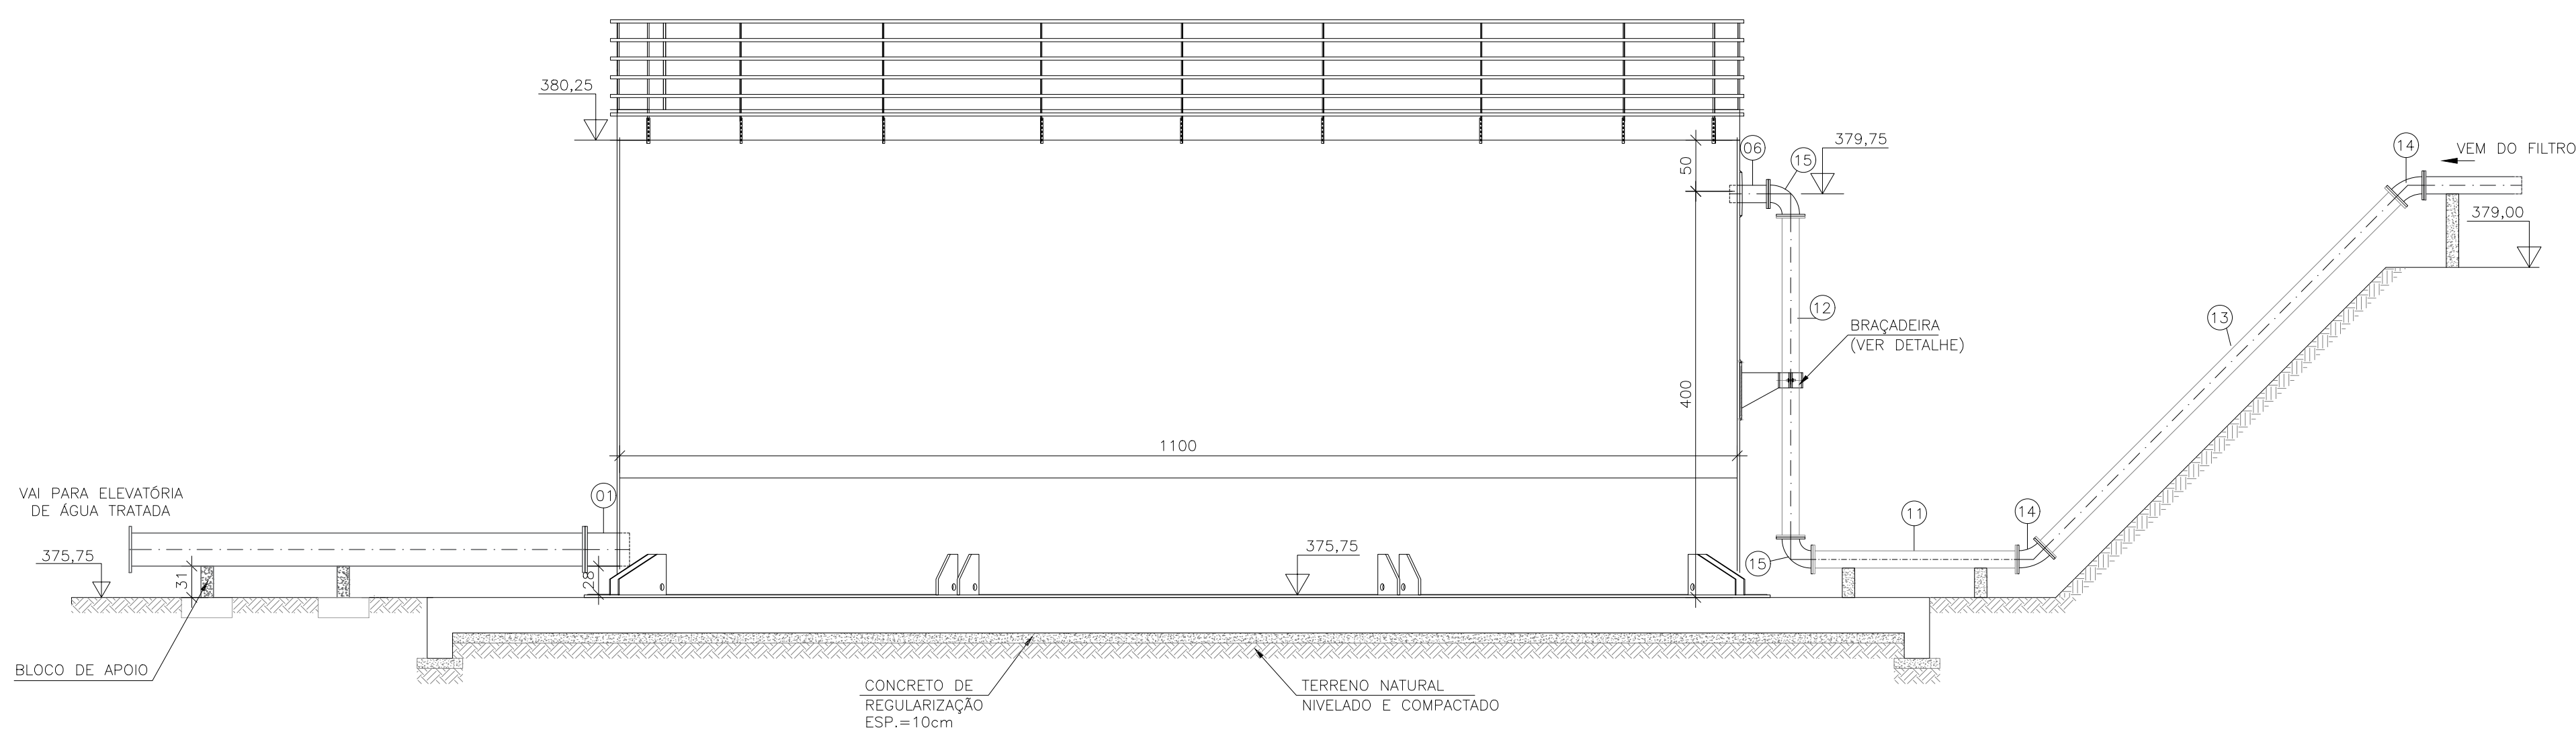


CORTE C-C  
ESCALA: 1/50

RESERVATÓRIO  
ÁGUA TRATADA

CORTE A-A  
ESCALA: 1/50

DETALHE DAS  
BRAÇADEIRAS (X1)

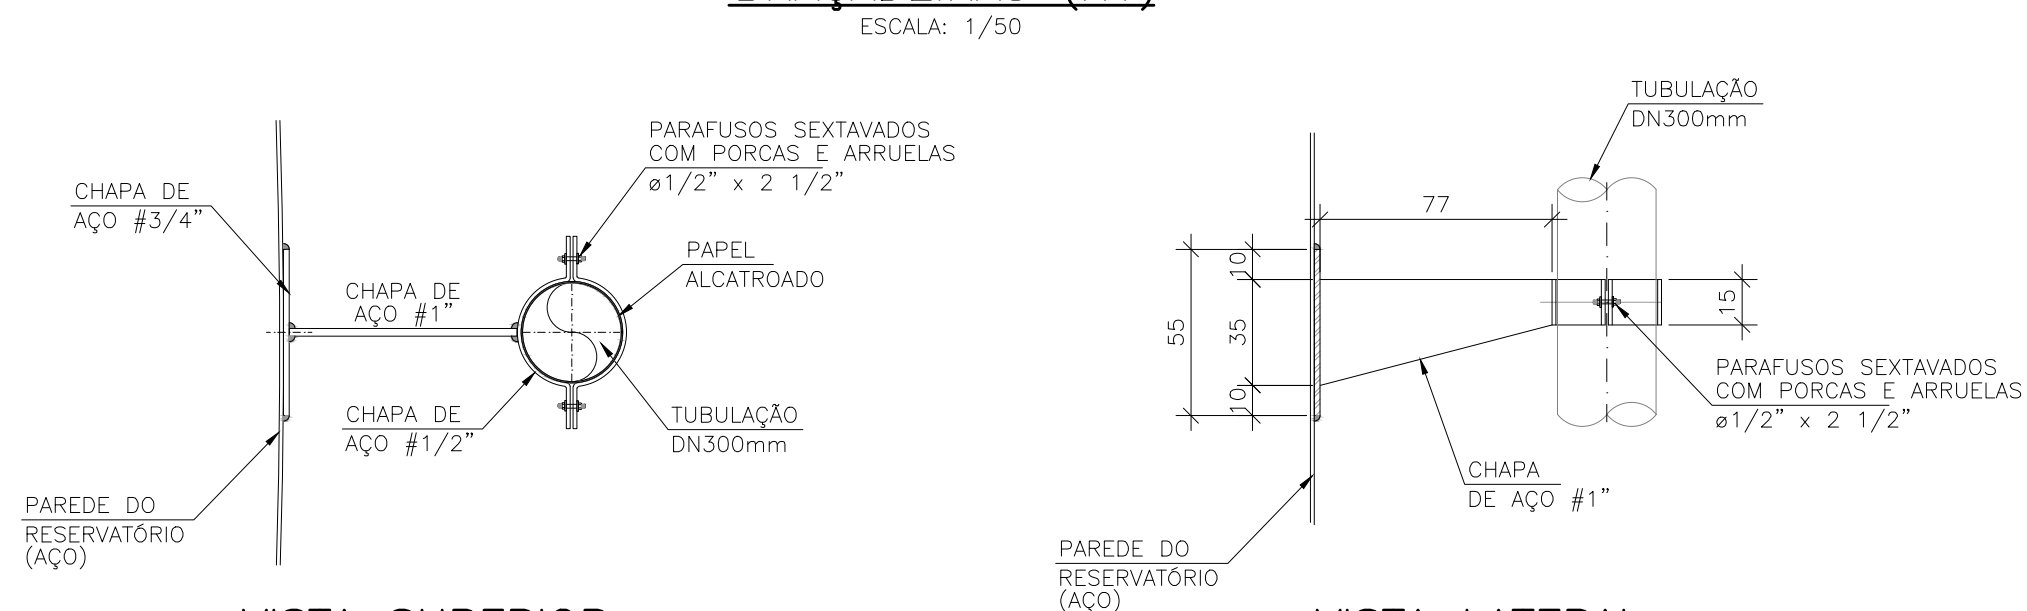VISTA SUPERIORVISTA LATERAL

| Lista de Revisões |          |      |       |          |          |                   |
|-------------------|----------|------|-------|----------|----------|-------------------|
| Rev               | Data     | Proj | Desen | Aprovado | Liberado | Descrição         |
| 00                | Jan/2022 |      |       |          |          | Emissão Inicial   |
| 01                | Jan/2022 |      |       |          |          | Ajuste do projeto |
| 02                | Fev/2022 |      |       |          |          | Ajuste do projeto |
| 03                | Mar/2022 |      |       |          |          | Ajuste do projeto |
| 04                | Abr/2022 |      |       |          |          | Ajuste do projeto |

CODEVASF



SANEAR

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE PERNAMBUCO

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Sistema:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Projeto:

PROJETO HIDRÁULICO - ETA - RESERVATÓRIO APOIADO 02 - 400m³ (ÁGUA TRATADA) CORTES

Localidade:

CURIMATÁ, PIAUÍ

Resp. Técnico/CREA:

Eng°. José Vicente Eduardo – CREA/BA 24.241-D

Assinatura:

| Responsáveis Por: | Nome:              | CREA: | Data:    | Escala:                                     |
|-------------------|--------------------|-------|----------|---|
| Execução:         | JOSÉ VICENTE       |       | JAN/2022 | Des. Número:<br>0.102.00-2020-HID-ETA-11-B4 |
| Desenho:          | OSMUNDO S. PEREIRA |       | JAN/2022 | Substitui A:                                |
| Verificação:      | JOAN CARLOS        |       | JAN/2022 | Substituído Por:                            |
| Aprovação:        | JOSÉ VICENTE       |       | JAN/2022 | Folha: 11 de 14                             |

**NOTAS:**

1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2- PEÇA DE AÇO CARBONO COM FURAÇÃO DOS FLANGES SEGUNDO NORMA NBR 7675 PN10 SOLDADA NO TANQUE.

LEGENDA :

DESENHOS DE REFERÊNCIAS :

| A T U A L I Z A Ç Ã O |      |          |           |            |          |
|-----------------------|------|----------|-----------|------------|----------|
| Nº                    | DATA | CONTEÚDO | ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |
|                       |      |          |           |            |          |
|                       |      |          |           |            |          |
|                       |      |          |           |            |          |